



Дефектная ведомость №531.1-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ на слесарном участке на 1 этаже в корпусе №15-15а, отдел №19

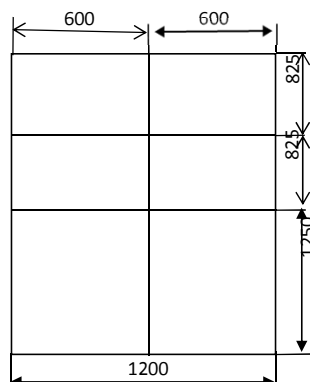

Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/3,48	Стесненные условия
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2900*1200	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			С установкой усилителя
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
6	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 200мм			
7	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	
8	Проём в стене из кирпича t=530мм с четвертями			
9	Уборка и вывоз мусора	тн	0,15	
10	Монтаж-демонтаж инвентарных строительных лесов	м2	6	
*Первое окно от корпуса К				
*Через оконный блок проведена стальная труба (демонтаж силами заказчика)				

Дефектная ведомость №531.3-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ на слесарном участке на 1 этаже в корпусе №15-15а, отдел №19

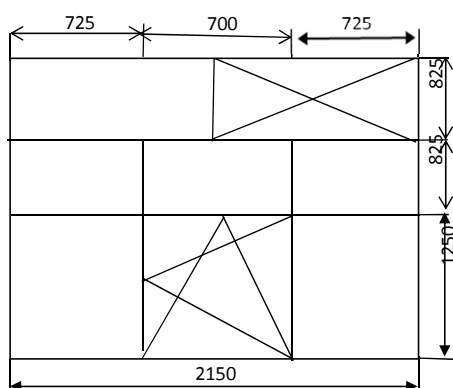


Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/6,24	Стесненные условия
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2900*2150	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			С установкой усилителя
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			

5	Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	Габариты и открывание створки уточнить по месту (с учетом расположения коммуникаций)
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 200мм			
8	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	
9	Проём в стене из кирпича t=530мм с четвертями			
10	Уборка и вывоз мусора	тн	0,2	
11	Монтаж-демонтаж инвентарных строительных лесов	м2	6	
Через окно проходит вентиляция (демонтаж-монтаж силами заказчика)				
Третье окно от корпуса К				


Дефектная ведомость №531.4-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ на слесарном участке на 1 этаже в корпусе №15-15а, отдел №19

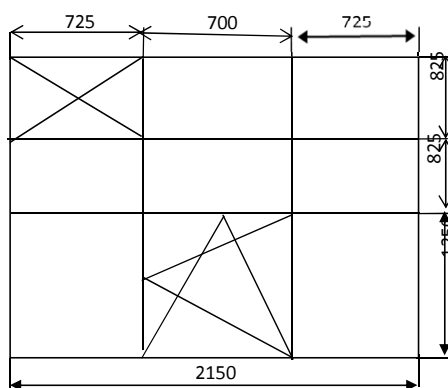

Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/6,24	Стесненные условия
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2900*2150	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			С установкой усилителя
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	Габариты и открывание створки уточнить по месту (с учетом расположения коммуникаций)
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 200мм			
8	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	
9	Проём в стене из кирпича t=530мм с четвертями			
10	Уборка и вывоз мусора	тн	0,2	
11	Монтаж-демонтаж инвентарных строительных лесов	м2	6	
Через окно проведена вентиляция и стальная труба (демонтаж-монтаж силами заказчика)				
Четвертое окно от корпуса К				


Дефектная ведомость №531.5-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ на слесарном участке на 1 этаже в корпусе №15-15а, отдел №19

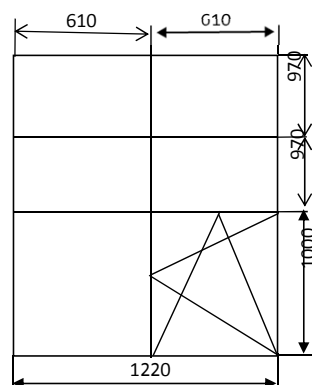

Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	4/14,35	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2940*1220	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			С установкой усилителя
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	Габариты и открывание створки уточнить по месту (с учетом расположения коммуникаций)
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 200мм			
8	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	4	
9	Проём в стене из кирпича t=530мм с четвертями			
10	Уборка и вывоз мусора	тн	0,5	
11	Монтаж-демонтаж инвентарных строительных лесов	м2	24	

Дефектная ведомость №533-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ в женской раздевалке на 2 этаже в корпусе №15-15а, отдел №19

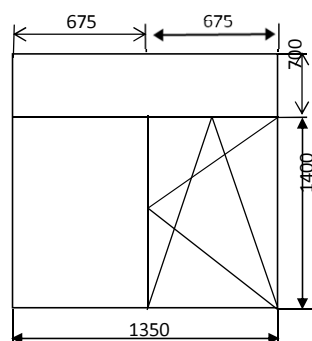

Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/2,84	Аналогично установленным окнам
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2100*1350	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 250мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			

8	Подоконник ПВХ шириной - 300мм			
9	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	
10	Проём в стене из кирпича t=400мм			
11	Уборка и вывоз мусора	тн	0,1	