



Дефектная ведомость № 326.3-КПВ. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ на 3 этаже в переходе между корпусом №1 и корпусом №1а.

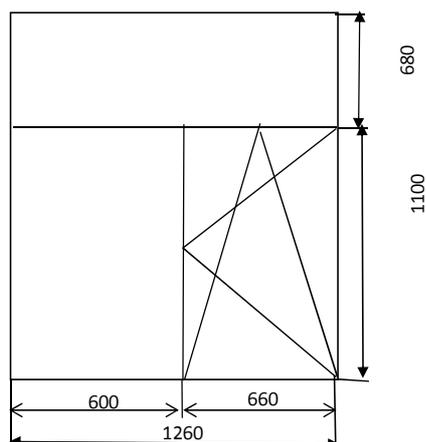


№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/2,24	
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	1780*1260	
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный		да	
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм		да	
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	Установить фиксатор на открытие 90градусов
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 200мм	м/п	4,85	
7	Уголок ПВХ F-образный	м/п	4,85	
8	Подоконник ПВХ шириной - 250мм	м/п	1,26	
9	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 150мм	м/п	1,26	
10	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	Утилизация силами подрядчика
11	Проём в стене из кирпича t=400мм			

Дефектная ведомость № 328.1-КПВ. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ на 1 этаже в осях А/5-11 в корпусе №1, отдел 25 (склад нормалей)

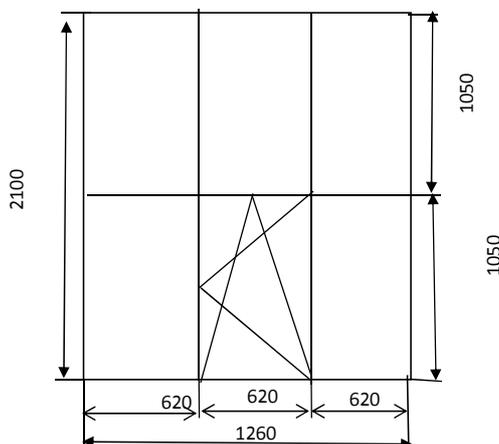

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	10/37,8	
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2100*1800	
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный		да	
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм		да	
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 300мм	м/п	6	
7	Уголок ПВХ F-образный	м/п	6	
8	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 150мм	м/п	1,8	Цвет: белый
9	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	Утилизация силами подрядчика
10	Проём в стене из кирпича t=450мм			


Дефектная ведомость №539-К на замену оконных блоков на участке мех. обработки на 1 этаже в корпусе №1, цех №1

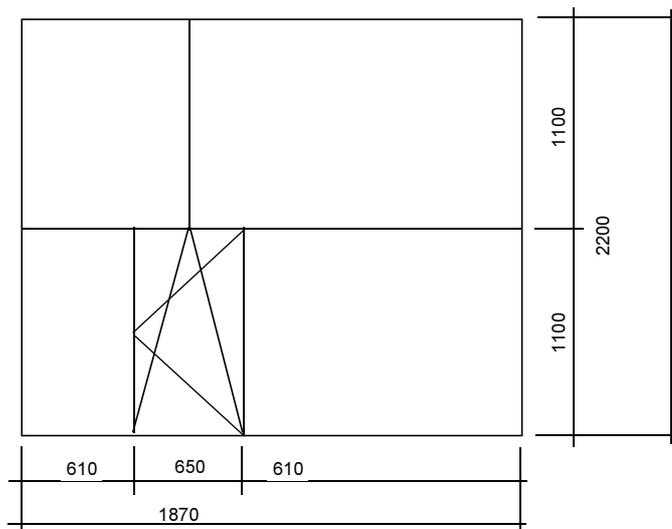

* Данные в таблице даны на 1 оконный блок.

№	Характеристика	Ед. изм	Колич.	Примечание
1	Количество оконных блоков	шт/м2	4/16,46	Верх окна на высоте 3,8м от пола
2	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	4	
3	Размеры проема (В*Н)	мм	1870*2200	Габариты уточнить по месту
4	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
5	Стеклопакет t=32мм двухкамерный			
6	Створка поворотно-откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
7	Откосы: сэндвич-панель, ширина откоса 350мм			
8	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм, ширина 190мм			Цвет-белый
9	Проём в стене из кирпича t=510мм без четвертей			
10	Уборка и вывоз мусора		0,5тн	

Дефектная ведомость №544-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ на складе в осях В-Г/31 на 1 этаже в корпусе №1, цех №1

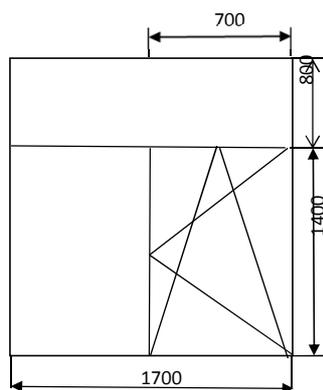

Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/3,74	Аналогично установленным в соседних помещениях
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2200*1700	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			

4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 400мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 280мм			
8	Подоконник ПВХ шириной - 450мм			
9	Демонтаж деревянного оконного блока и бетонного подоконника	шт	1	
10	Подрезка металлической решетки с дополнительным креплением			
11	Проём в стене из кирпича t=580мм с четвертями			
12	Уборка и вывоз мусора	тн	0,2	