



**Дефектная ведомость №430-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в помещении в осях 28-30/Г-Д на 3 этаже в корпусе №1, отдел №74**

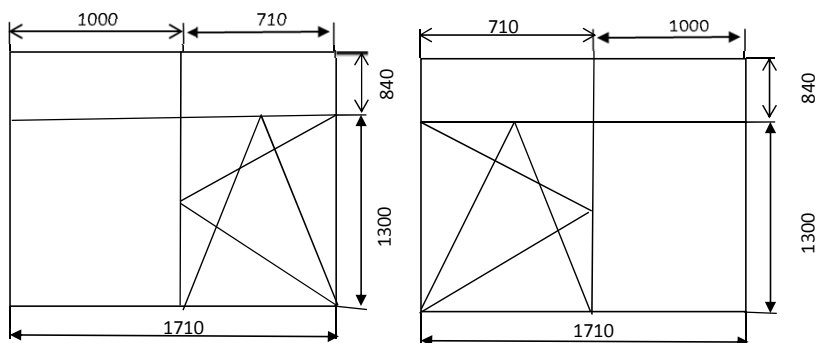

**Оконный блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	2/7,32	
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2140*1710	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			
8	Подоконник ПВХ шириной - 410мм			
9	Демонтаж деревянного оконного блока и металлической решетки	шт	2	
10	Москитная сетка	шт	1	
11	Проём в стене из кирпича t=510мм			


**Дефектная ведомость №479.1-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в мужской раздевалке на 2 этаже в корпусе №1, цех №1**

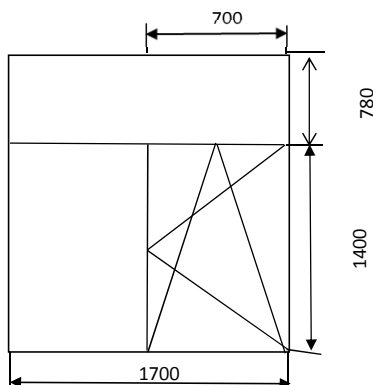

**Оконный блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт	3/11,12	Аналогично установленным в соседних помещениях
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2180*1700	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 380мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			
8	Подоконник ПВХ шириной - 430мм			
9	Демонтаж деревянного оконного блока и бетонного подоконника	шт	3	
10	Проём в стене из кирпича t=540мм			


**Дефектная ведомость №479.2-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ в комнате приема пищи на 2 этаже в корпусе №1, цех №1**

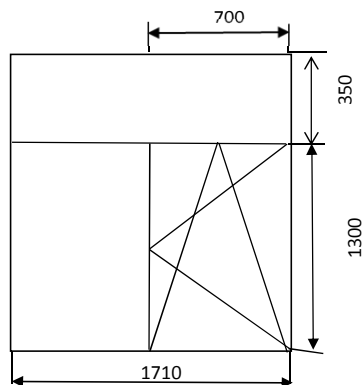

**Оконный блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт	1/2,83	Аналогично установленным в соседних помещениях
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	1650*1710	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 380мм			
7	Москитная сетка	шт	1	
8	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			
9	Подоконник ПВХ шириной - 430мм			
10	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	
11	Проём в стене из кирпича t=540мм			

**Дефектная ведомость №479.3-К. Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ в мужской раздевалке №2 на 2 этаже в корпусе №1, цех №1**

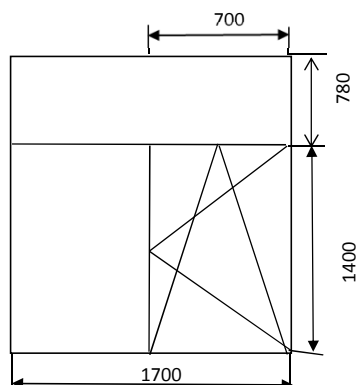


**Оконный блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/3,71	Аналогично установленным в соседних помещениях
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2180*1700	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 380мм			

7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 180мм			
8	Подоконник ПВХ шириной - 430мм			
9	Демонтаж деревянного оконного блока и бетонного подоконника	шт	1	
10	Проём в стене из кирпича t=540мм			

**Дефектная ведомость №501-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ на агрегатном участке на 3 этаже в корпусе №1, цех №1**

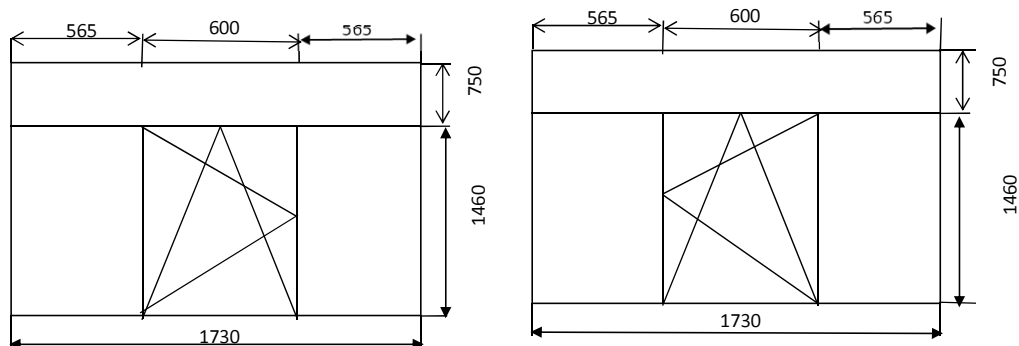

**Оконный блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	2/7,65	
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2210*1730	Габариты уточнить по месту. Аналогично установленным в соседнем помещении
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотной - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина-180мм			
8	Подоконник ПВХ шириной-400мм			
9	Демонтаж деревянных оконных блоков, бетонных подоконников и металлических решеток	шт	2	
10	Проём в стене из кирпича t=520мм			
11	Уборка и вывоз мусора	тн	0,4	
* Через оконный блок проведена вентиляция, демонтаж силами заказчика				