



**Дефектная ведомость №347-КПВ. Замена металлической двери на металлическую утепленную  
вход в корпусе №1, цех№1**

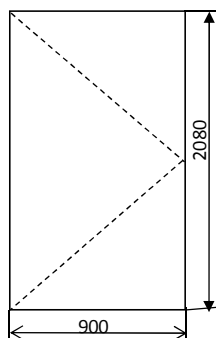

**Дверной блок**

| №п/п  | Характеристики   | Ед. изм. | Кол-во   | Примеч.                                       |
|---|--|----------|----------|---|
| 1   | Дверь металлическая утепленная, левая, замок цилиндрический (ключ/ключ), доводчик, ручка скоба с двух сторон, порог 60мм, цвет молотовый | шт       | 1        | Дверь уличная, двойной контур уплотнения      |
| 2   | Размеры проёма (Н*В)   | мм       | 2080*900 | Габариты уточнить по месту                    |
| 3   | Демонтаж металлического дверного блока,  | шт       | 1        | Складирование металла на территории заказчика |
| 4   | Толщина металла дверного полотна 1,2мм   |          |          |   |
| 5   | Проём в стене из кирпича t=510мм   |          |          |   |
| <b>*При необходимости выполнить подрезку наличника в цокольной части дверного блока</b> |  |          |          |   |


**Дефектная ведомость №322-КПВ. Замена металлической двери в  
кабинете начальника цеха№70 на 3 этаже в корпусе№1, цех№70**

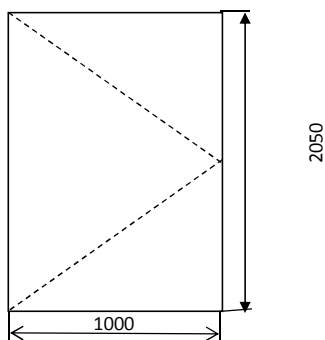

**Дверной блок**

| №п/п | Характеристики   | Ед. изм. | Кол-во    | Примеч.   |
|------|--|----------|-----------|---|
| 1    | Дверь утепленная металлическая, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки дверные (Apecs Premier (хром) H-0526-Z-CRM/CR), с порогом 20мм, цвет Ral 8017 | шт       | 1         | Установить в сущ. коробку. Толщина металла дверного полотна 1,2мм |
| 2    | Размеры проёма (Н*В)   | мм       | 2050*1000 | Габариты уточнить по месту  |
| 3    | Демонтаж металлической полотна двери и дополнительных металлических элементов  | шт       | 1         | Срезка: метал. петель d=30 мм- L=140 мм (2 шт)                    |
| 4    | Проём в стене из кирпича t=140 мм без четвертей  |          |           |   |


**Дефектная ведомость №337.1-КПВ. Замена деревянной двери на металлическую утепленную на участке ручной зачистки резиновых изделий на 2этаже корпуса№1, цех№70**

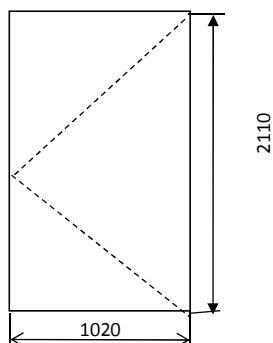

**Дверной блок**

| №п/п | Характеристики  | Ед. изм. | Кол-во    | Примеч.   |
|------|---|----------|-----------|---|
| 1    | Дверь металлическая, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), ручки с двух сторон, порог 20мм. | шт       | 1         | Цвет Ral 7035<br>Толщина металла дверного полотна 1,2мм |
| 2    | Размеры проёма (Н*В)  | мм       | 2110*1020 | Габариты уточнить по месту                              |
| 3    | Демонтаж деревянного дверного блока   | шт       | 1         | Утилизация силами подрядчика                            |
| 4    | Проём в стене из кирпича t=120мм  |          |           |   |


**Дефектная ведомость №337.2-КПВ. Замена деревянной двери на металлическую утепленную на участке литья пластмасс на 2этаже корпуса№1, цех№70.**

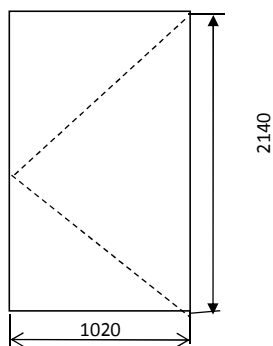

**Дверной блок**

| №п/п | Характеристики  | Ед. изм. | Кол-во    | Примеч.   |
|------|---|----------|-----------|---|
| 1    | Дверь металлическая, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), ручки с двух сторон, порог 20мм. | шт       | 1         | Цвет Ral 7035<br>Толщина металла дверного полотна 1,2мм |
| 2    | Размеры проёма (Н*В)  | мм       | 2140*1020 | Габариты уточнить по месту                              |
| 3    | Демонтаж деревянного дверного блока   | шт       | 1         | Утилизация силами подрядчика                            |
| 4    | Проём в стене из кирпича t=120мм  |          |           |   |


**Дефектная ведомость №337-КПВ. Замена деревянной двери на металлическую  
противопожарную в вентиляционной камере на 2этаже корпуса№1, цех№70**

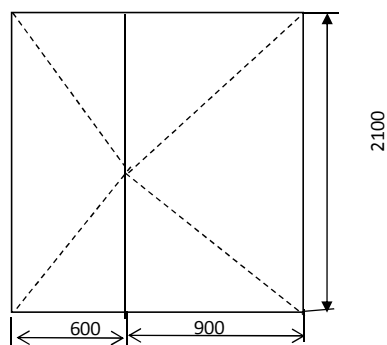

**Дверной блок**

| №п/п | Характеристики  | Ед. изм. | Кол-во    | Примеч.   |
|------|---|----------|-----------|---|
| 1    | Дверь металлическая, двустворчатая, противопожарная EI60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, порог 20мм | шт       | 1         | цвет Ral 7035<br>Толщина металла<br>дверного полотна<br>1,2мм |
| 2    | Размеры проёма (Н*В)  | мм       | 2100*1500 | Габариты<br>уточнить по месту                                 |
| 3    | Демонтаж деревянного дверного блока   | шт       | 1         | Утилизация силами<br>подрядчика                               |
| 4    | Проём в стене из кирпича t=120мм  |          |           |   |

**Дефектная ведомость №504-К. Замена деревянной двери на металлическую утепленную в  
мужском с/у на 1 этаже в корпусе№1а, цех№70**

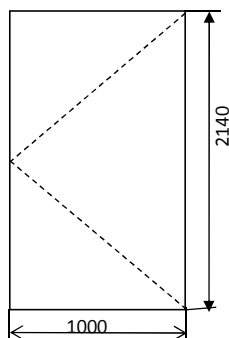

**Дверной блок**

| №п/п | Характеристики   | Ед. изм. | Кол-во    | Примеч.                                      |
|------|--|----------|-----------|--|
| 1    | Дверь металлическая утепленная, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, порог 80мм, цвет Ral 7035 | шт       | 1         | Толщина металла<br>дверного полотна<br>1,2мм |
| 2    | Размеры проёма (Н*В)   | мм       | 2140*1000 | Габариты<br>уточнить по месту                |
| 3    | Демонтаж деревянного дверного блока  | шт       | 1         | Утилизация<br>силами<br>подрядчика           |
| 4    | Проём в стене из кирпича t=290 мм  |          |           |  |